




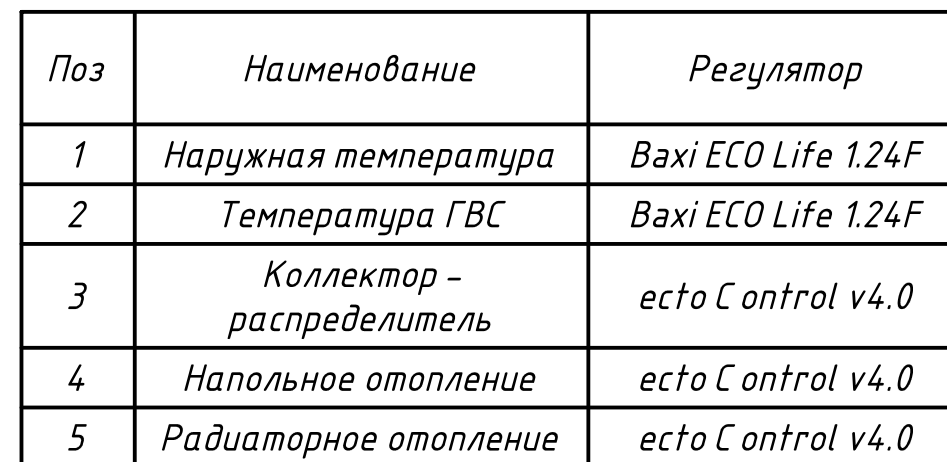

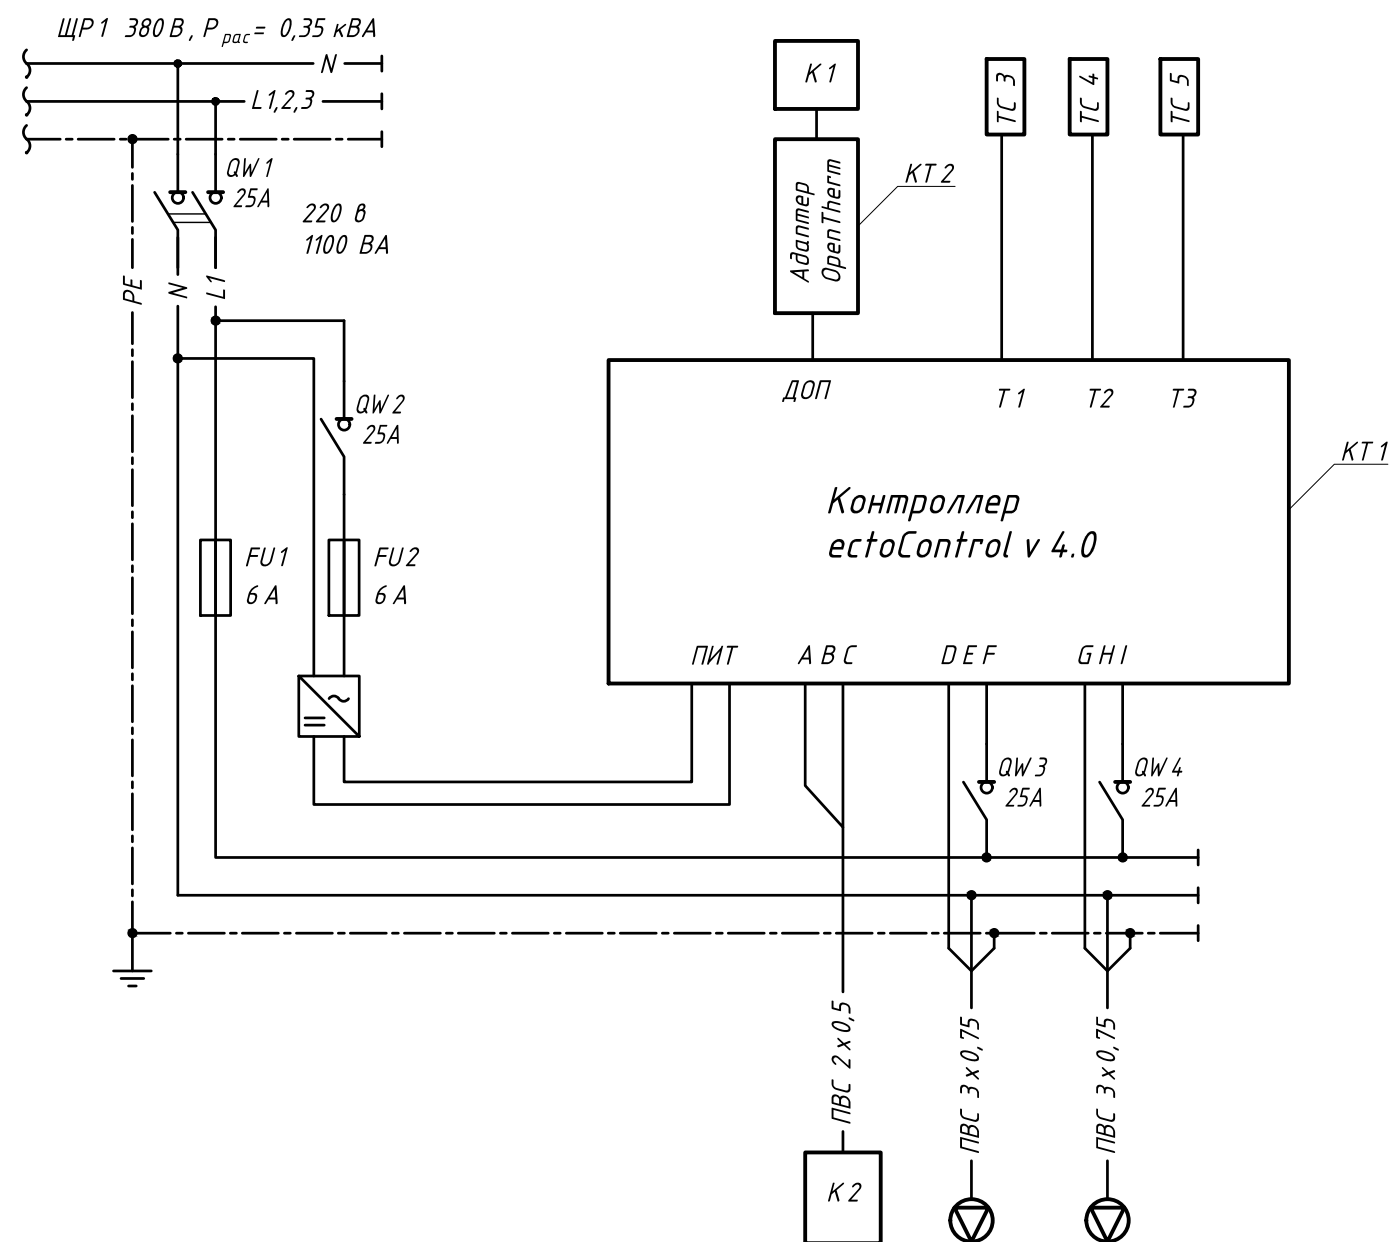

Номер контура	3	4	5
Наименование контура управления.	Электрический котел	Радиаторы	Теплый пол
Полная нагрузка ВА	-	150	150

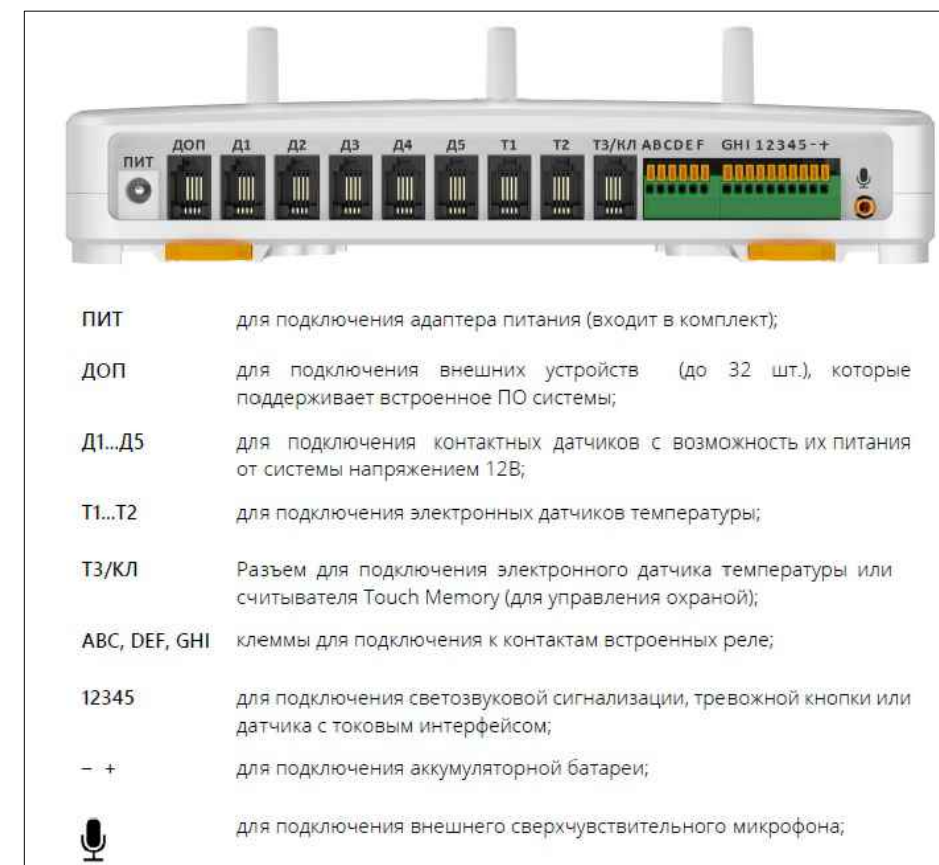

- ПИТ** для подключения адаптера питания (входит в комплект);
- ДОП** для подключения внешних устройств (до 32 шт.), которые поддерживает встроенное ПО системы;
- Д1...Д5** для подключения контактных датчиков с возможностью их питания от системы напряжением 12В;
- Т1...Т2** для подключения электронных датчиков температуры;
- Т3/КЛ** Разъем для подключения электронного датчика температуры или считывателя Touch Memory (для управления охраной);
- АВС, DEF, GHI** клеммы для подключения к контактам встроенных реле;
- 12345** для подключения светозвуковой сигнализации, тревожной кнопки или датчика с токовым интерфейсом;
- +** для подключения аккумуляторной батареи;
- для подключения внешнего сверхчувствительного микрофона;

Спецификация оборудования.

Поз	Наименование	Кол - во
КТ 1	Контроллер ectoControl v 4.0	1
ТС 3-5	Электронный датчик температуры	3
КТ 2	Адаптер OpenTherm	1

Поз	Наименование	Кол - во
QW1	Выключатель -разъединитель ВН-32 двухполюсный.	1
QW2-4	Выключатель -разъединитель ВН-32 однополюсный.	3
FU1-2	Предохранитель на DIN рейку 6 А.	2